

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ОТДЕЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО БАЛАХТИНСКОМУ И НОВОСЕЛОВСКОМУ РАЙОНАМ



Выпуск №1 от 01 февраля 2019 года

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ДЕТЕЙ ОДНИХ В ЗАКРЫТЫХ КОМНАТАХ



Содержание номера:

Оперативная обстановка с пожарами.....	2 стр.
Требования пожарной безопасности при эксплуатации газовых баллонов.....	3 стр.
Печное отопление в жилых домах. Меры пожарной безопасности.....	
.....	4 стр.
Операция «Жилье»	
.....	5 стр.

ГРАЖДАНЕ!!!!

При возникновении пожара немедленно вызывайте пожарную охрану!!!

Тел. 01, с сотовых телефонов 112, 101

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ОТДЕЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО БАЛАХТИНСКОМУ И НОВОСЕЛОВСКОМУ РАЙОНАМ

Информационная сводка ОНД и ПР по Балахтинскому и Новоселовскому районам

С начала 2019 года на территории Балахтинского и Новоселовского районов произошло 8 пожаров. Погибло при пожарах **2** человека в Балахтинском районе, в Новоселовском районе гибели не допущено. Травматизма допущено не было. Основными причинами пожаров явились - нарушение правил устройства и эксплуатации печей и электрооборудования.

- **Пожары в автомобилях – 1**
- **Пожары в организациях – 0**
- **Поступили с ожогами больнице – 0**
- **Пожары в квартирах - 0**
- **Пожары в частных жилых домах и надворных постройках:**
 - **на территории Балахтинского района – 6**
 - **на территории Новоселовского района – 2**

Дознаватель ОНД и ПР по Балахтинскому и Новоселовскому районам
УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю
майор внутренней службы

И.А. Пупышко

**ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ОТДЕЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО БАЛАХТИНСКОМУ И НОВОСЕЛОВСКОМУ РАЙОНАМ**

Требования пожарной безопасности при эксплуатации газовых баллонов.



В Российской Федерации участились, чрезвычайные происшествия, связанные с газовым оборудованием, а именно речь идет о непроизвольном взрыве газа в жилых домах. Трагедия в Магнитогорске показала, что банальная неисправность газового оборудования может привести к непоправимым последствиям, по этому обращаем особое внимание граждан на соблюдение правил эксплуатации газового оборудования.

11.07.2012 года в «Российской газете» опубликован приказ МЧС

России от 31.05.2012 года № 306 «О признании утратившим силу приказа МЧС России от 18.06.2003 года № 313». Данным приказом отменены Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03. Взамен ППБ 01-03 применяется Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме».

Настоящим Постановлением предъявляются требования к хранению и эксплуатации как газовых баллонов, так и бытовых газовых приборов.

Так, в соответствии с требованиями п. 91 запрещается хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, путях эвакуации, лестничных клетках, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях. В пункте 92 указаны требования к расположению газовых баллонов: «Газовые баллоны для бытовых газовых приборов (в том числе кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок), за исключением 1 баллона объемом не более 5 литров, подключенного к газовой плите заводского изготовления, должны располагаться вне зданий в пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор) из негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии не менее 5 метров от входов в здание, цокольные и подвальные этажи».

В пункте 93 сказано, что пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и иметь жалюзи для проветривания, а также предупреждающие надписи "Огнеопасно. Газ".

Кроме этого, пункт 94 гласит, что у входа в индивидуальные жилые дома, а также в помещения зданий и сооружений, в которых применяются газовые баллоны, размещается предупреждающий знак пожарной безопасности с надписью "Огнеопасно. Баллоны с газом".

Пунктом 95 при использовании бытовых газовых приборов запрещается:

- а) эксплуатация бытовых газовых приборов при утечке газа;
- б) присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента;
- в) проверка герметичности соединений с помощью источников открытого пламени, в том числе спичек, зажигалок, свечей.

Одновременно с этим напоминаю, что в соответствии со статьей 20.4 Кодекса об административных правонарушениях в Российской Федерации за нарушения требований пожарной безопасности предусмотрено административное наказание:

Часть 1. Нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев,

предусмотренных статьями 8.32, 11.16 настоящего Кодекса и частями 3-8 настоящей статьи, - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.


Часть 2. Те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима, - влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

**Инспектор ОНД и ПР
по Балахтинскому и Новоселовскому районам
УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю
капитан внутренней службы**
Ю.Ю. Денисов

**ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ОТДЕЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО БАЛАХТИНСКОМУ И НОВОСЕЛОВСКОМУ РАЙОНАМ**

**Печное отопление в жилых домах. Меры
пожарной безопасности.**

Неисправность отопительной печи либо нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации отопительных печей является одним из самых распространенных причин пожаров. В зимний период именно по этой причине происходит большая часть пожаров в частном жилом секторе. Горят дома и надворные постройки. Часто под угрозой оказывается человеческая жизнь. И горько сознавать, что в большинстве случаев пожара можно было бы избежать, но игнорирование элементарных требований пожарной безопасности к отопительным печам и надежда на знаменитое русское «авось», приводит к беде. Нельзя экономить на собственной безопасности, так как огонь не пощадит нажитого имущества. Поэтому необходимо уже сейчас выполнить ряд следующих мер: Во-первых, перед началом отопительного сезона нужно проверить исправность печи и дымоходов, отремонтировать их, заделать трещины, очистить от сажи, а также побелить на чердаках все

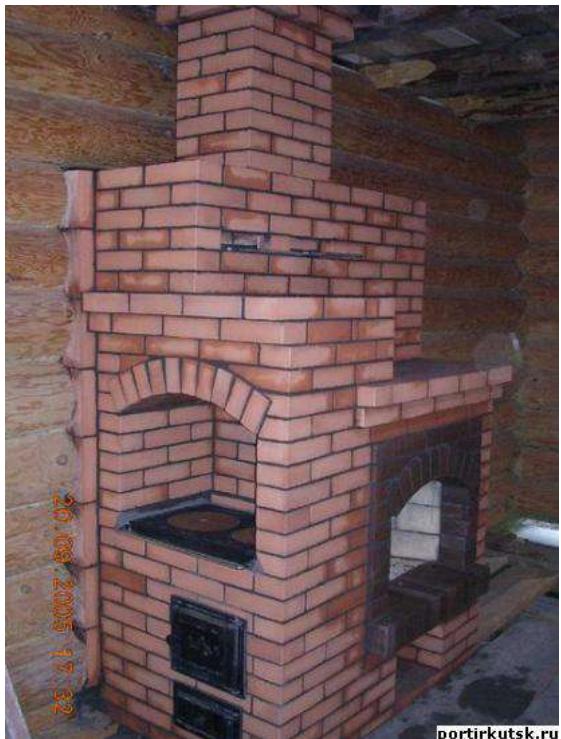

дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы. На таких печах сразу же станет заметно, если где-то появились щели, через которые искры могут попасть на горючие материалы. Небрежно выложенная печь всегда дает большую осадку с появлением в ней трещин и выкрашиванием раствора из швов. Проникающие через трещины и швы горячие газы и огонь приводят к быстрому загоранию сгораемых конструкций, особенно деревянных. Во-вторых, печь не должна примыкать к деревянным стенам или перегородкам. Между ними оставляют воздушный промежуток (отступку) на всю высоту. Не менее 32 см при открытой отступке и незащищенной стене. В-третьих, дымовая труба печи при проходе через чердачные или междуэтажные перекрытия должна иметь утолщение кирпичной кладки (разделку) в 25 см. с дополнительной изоляцией асбестом или 38 см без изоляции (у дымохода котла водяного отопления 51 см.). Утолщение кирпичной кладки должно быть во всех случаях и у стенок печи, если печь примыкает (или находится близко) к

деревянным элементам здания. Это очень важное правило. В-четвертых, у печи должны быть исправная дверца, заслонки соответствующих размеров и предтопочный металлический лист, закрепленный к деревянному полу, размером 700x500 мм по асбестовому картону толщиной 8 мм, располагаемым длинной его стороной вдоль печи без дефектов и прогаров. В-пятых, следует защищать от возгорания стену или перегородку из горючих материалов, примыкающую под углом к фронту печи – штукатуркой толщиной 25 мм по металлической сетке или металлическим листом по асбестовому картону толщиной 8 мм от пола до уровня на 250 мм выше верха топочной дверки. При этом расстояние от опочной дверки до противоположной стены должно быть не менее 1250 мм. В-шестых, мебель, занавески и другие горючие предметы нельзя располагать ближе 0,5 м. от топящейся печи. Ставить их вплотную можно спустя 4–5 часов после окончания топки.

**Врио начальника ОНД и ПР
по Балахтинскому и Новоселовскому районам
УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю
капитан внутренней службы**

Д.В. Черкашин

**ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ОТДЕЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО БАЛАХТИНСКОМУ И НОВОСЕЛОВСКОМУ РАЙОНАМ**



**Операция
«Жилье»**

Как избежать такого страшного происшествия как пожар и как действовать, в случае его возникновения лучше всего смогут объяснить специалисты пожарной охраны и сотрудники государственного пожарного надзора. Поэтому в рамках сезонных профилактических операций, проводимых на территории Балахтинского и Новоселовского районов сотрудники отделения надзорной деятельности и профилактической работы совместно с сотрудниками и работниками ФГКУ 22 отряд ФПС по Красноярскому краю,

а так же учреждениями социальной защиты населения Балахтинского и Новоселовского районов, проводят работу по профилактике пожаров жилом секторе.

В ходе проведения профилактических операций особое внимание уделялось состоянию печного отопления и внешнему виду силовых и осветительных электрических сетей. Кроме этого с квартиросъемщиками и собственниками жилых помещений проводились инструктажи по правилам пожарной безопасности с вручением памяток о соблюдении требований пожарной безопасности в жилье, а многодетным семьям, для обеспечения дополнительных мер по пожарной безопасности, вручаются автономные пожарные извещатели.

**Дознаватель ОНД и ПР
по Балахтинскому и Новоселовскому районам
УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю
майор внутренней службы
И.А. Пупышко**

**ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ОТДЕЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО БАЛАХТИНСКОМУ И НОВОСЕЛОВСКОМУ РАЙОНАМ**

ГРАЖДАНЕ!!!!

**При возникновении пожара немедленно вызывайте
пожарную охрану!!!
Тел. 01, с сотовых телефонов 112, 01***

Выпускается бесплатно.
Тираж 999 экз.

№ 1 от 01 января 2019
года

Выпускается отделением надзорной деятельности и
профилактической работы
по Балахтинскому и Новоселовскому районам
Красноярского края.

Адрес: 662340, Россия, Красноярский край, п.
Балахта, ул. Советская 34, тел. 2-21-30